
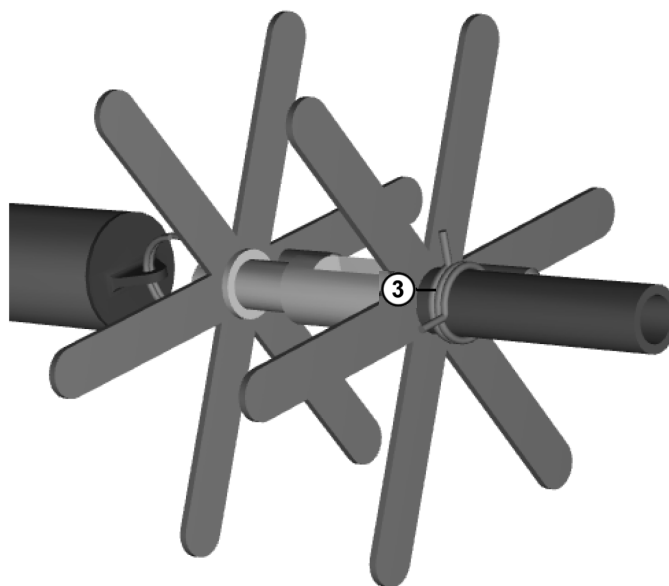
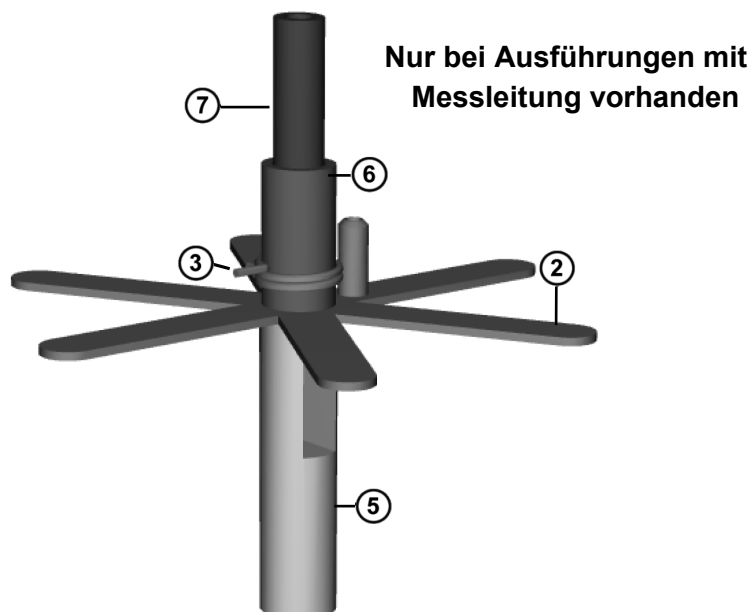


für Nachrüstsatz VTK Schwimmende Entnahme DN5 + DN10

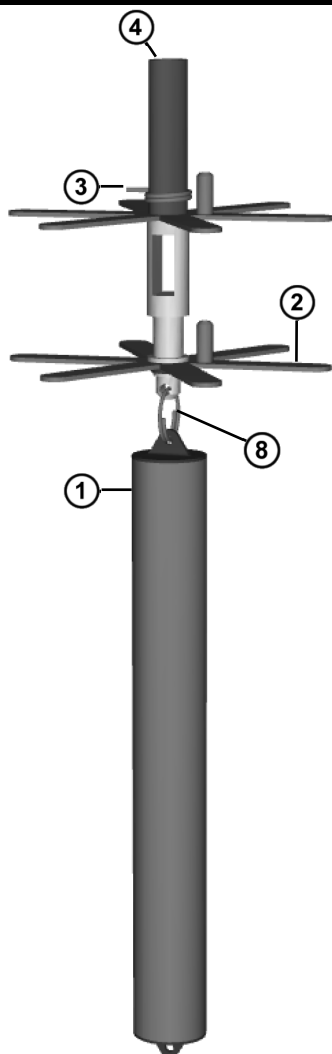

1. Umbau Entnahmeleitung

- A. Tankspinne ② auf Schwimmereinheit komplett ① montieren
- B. Schenkelfeder ③ auf Saugschlauch ④ (von vorhandener Tankkombination) aufziehen
- C. Saugschlauch ④ (von vorhandener Tankkombination) auf ① montieren und mittels Zange die Feder ③ über die Tülle schieben
- D. Falls vorhanden, Führungsring ⑧ an Führungsdraht einhängen
- D.1 Saugschlauch ④ mit Nennweite **DN5** unter Verwendung von Schlauchring ⑥ montieren wie unter 2. Umbau Messleitung beschrieben

2. Umbau Messleitung DN5

- E. Tankspinne ② auf Beschwerungstülle ⑤ montieren
- F. Schenkelfeder ③ auf Messleitung ⑦ (von vorhandener Tankkombination) aufschieben
- G. Schlauchring ⑥ über Messleitung ⑦ (von vorhandener Tankkombination) schieben
- H. Messleitung ⑦ auf Beschwerungstülle ⑤ aufziehen und Schlauchring ⑥ bis Anschlag ② schieben
- I. Schenkelfeder ③ mittels Zange über den Schlauchring ⑥ schieben